


Protocole Sanitaire du Département Science et Génie des Matériaux – SGM


Les salles concernées par les visites SGM lors de la JPO sont :

- HS-22 avec une capacité de **4** personnes (par exemple 3 élèves ou un seul avec ses parents accompagnateurs) et l'enseignant présent dans la salle.
- HS-23 avec une capacité de **4** personnes
- HS-24 avec une capacité de **4** personnes
- HS-25 avec une capacité de **4** personnes
- HS-29 avec une capacité de **4** personnes
- HS-30 avec une capacité de **4** personnes

Entre chaque salle, les visiteurs peuvent être guidés par un étudiant du département, ce qui éviterait la circulation et le croisement des enseignants avec les visiteurs dans le couloir. On pourrait donc avoir 18 visiteurs par créneau.


Le sens de circulation dans le département SGM pourrait se faire avec un accès par l'aile ouest (portillon donnant sur la rue Cours Monseigneur Roméro) et une sortie par l'aile est (portillon donnant sur l'arrêt de bus) de manière à ce que nos visiteurs ne croisent pas ceux de l'Université. Les distributeurs de gel hydroalcoolique seront positionnés dans 3 endroits (début/milieu/fin du couloir).

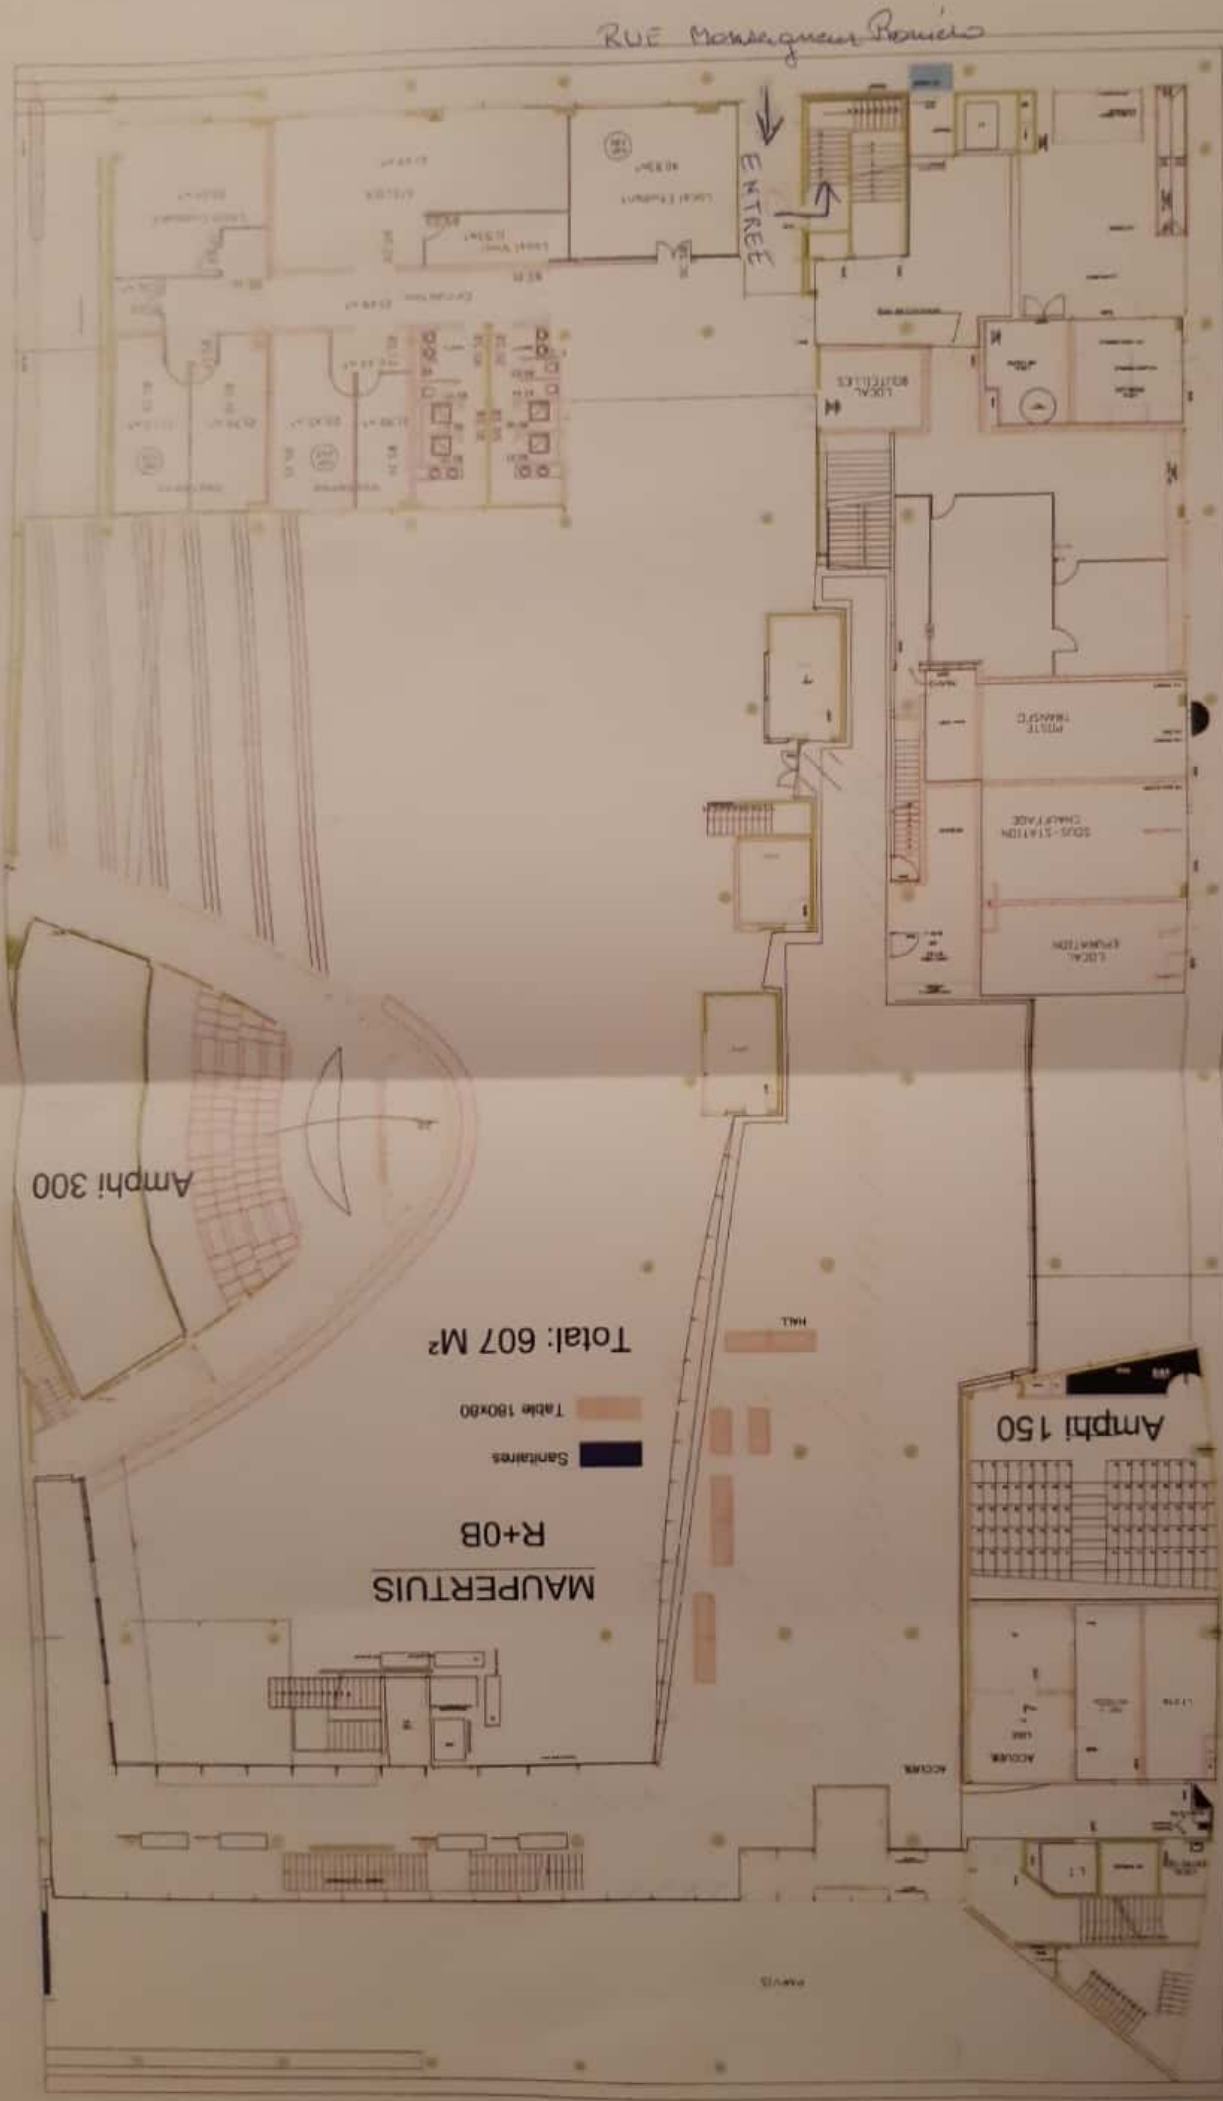


 Université d'Evry
 1 rue du Père André Jarlan
 Bâtiment Maupertuis
 RDC Bas

Hall Maupertuis		M Dubois	
C	02/05/2016	Modification	Marie Joseph A
B	05/12/2014	Modification	Marie Joseph A
A	11/03/2011	Création	P. Deljuria
Indices Dates		Designations Dess	

Nom du fichier: UEVE MAU R+0 BAS 2018 02 20
 Manif Chérolat de France Dubois

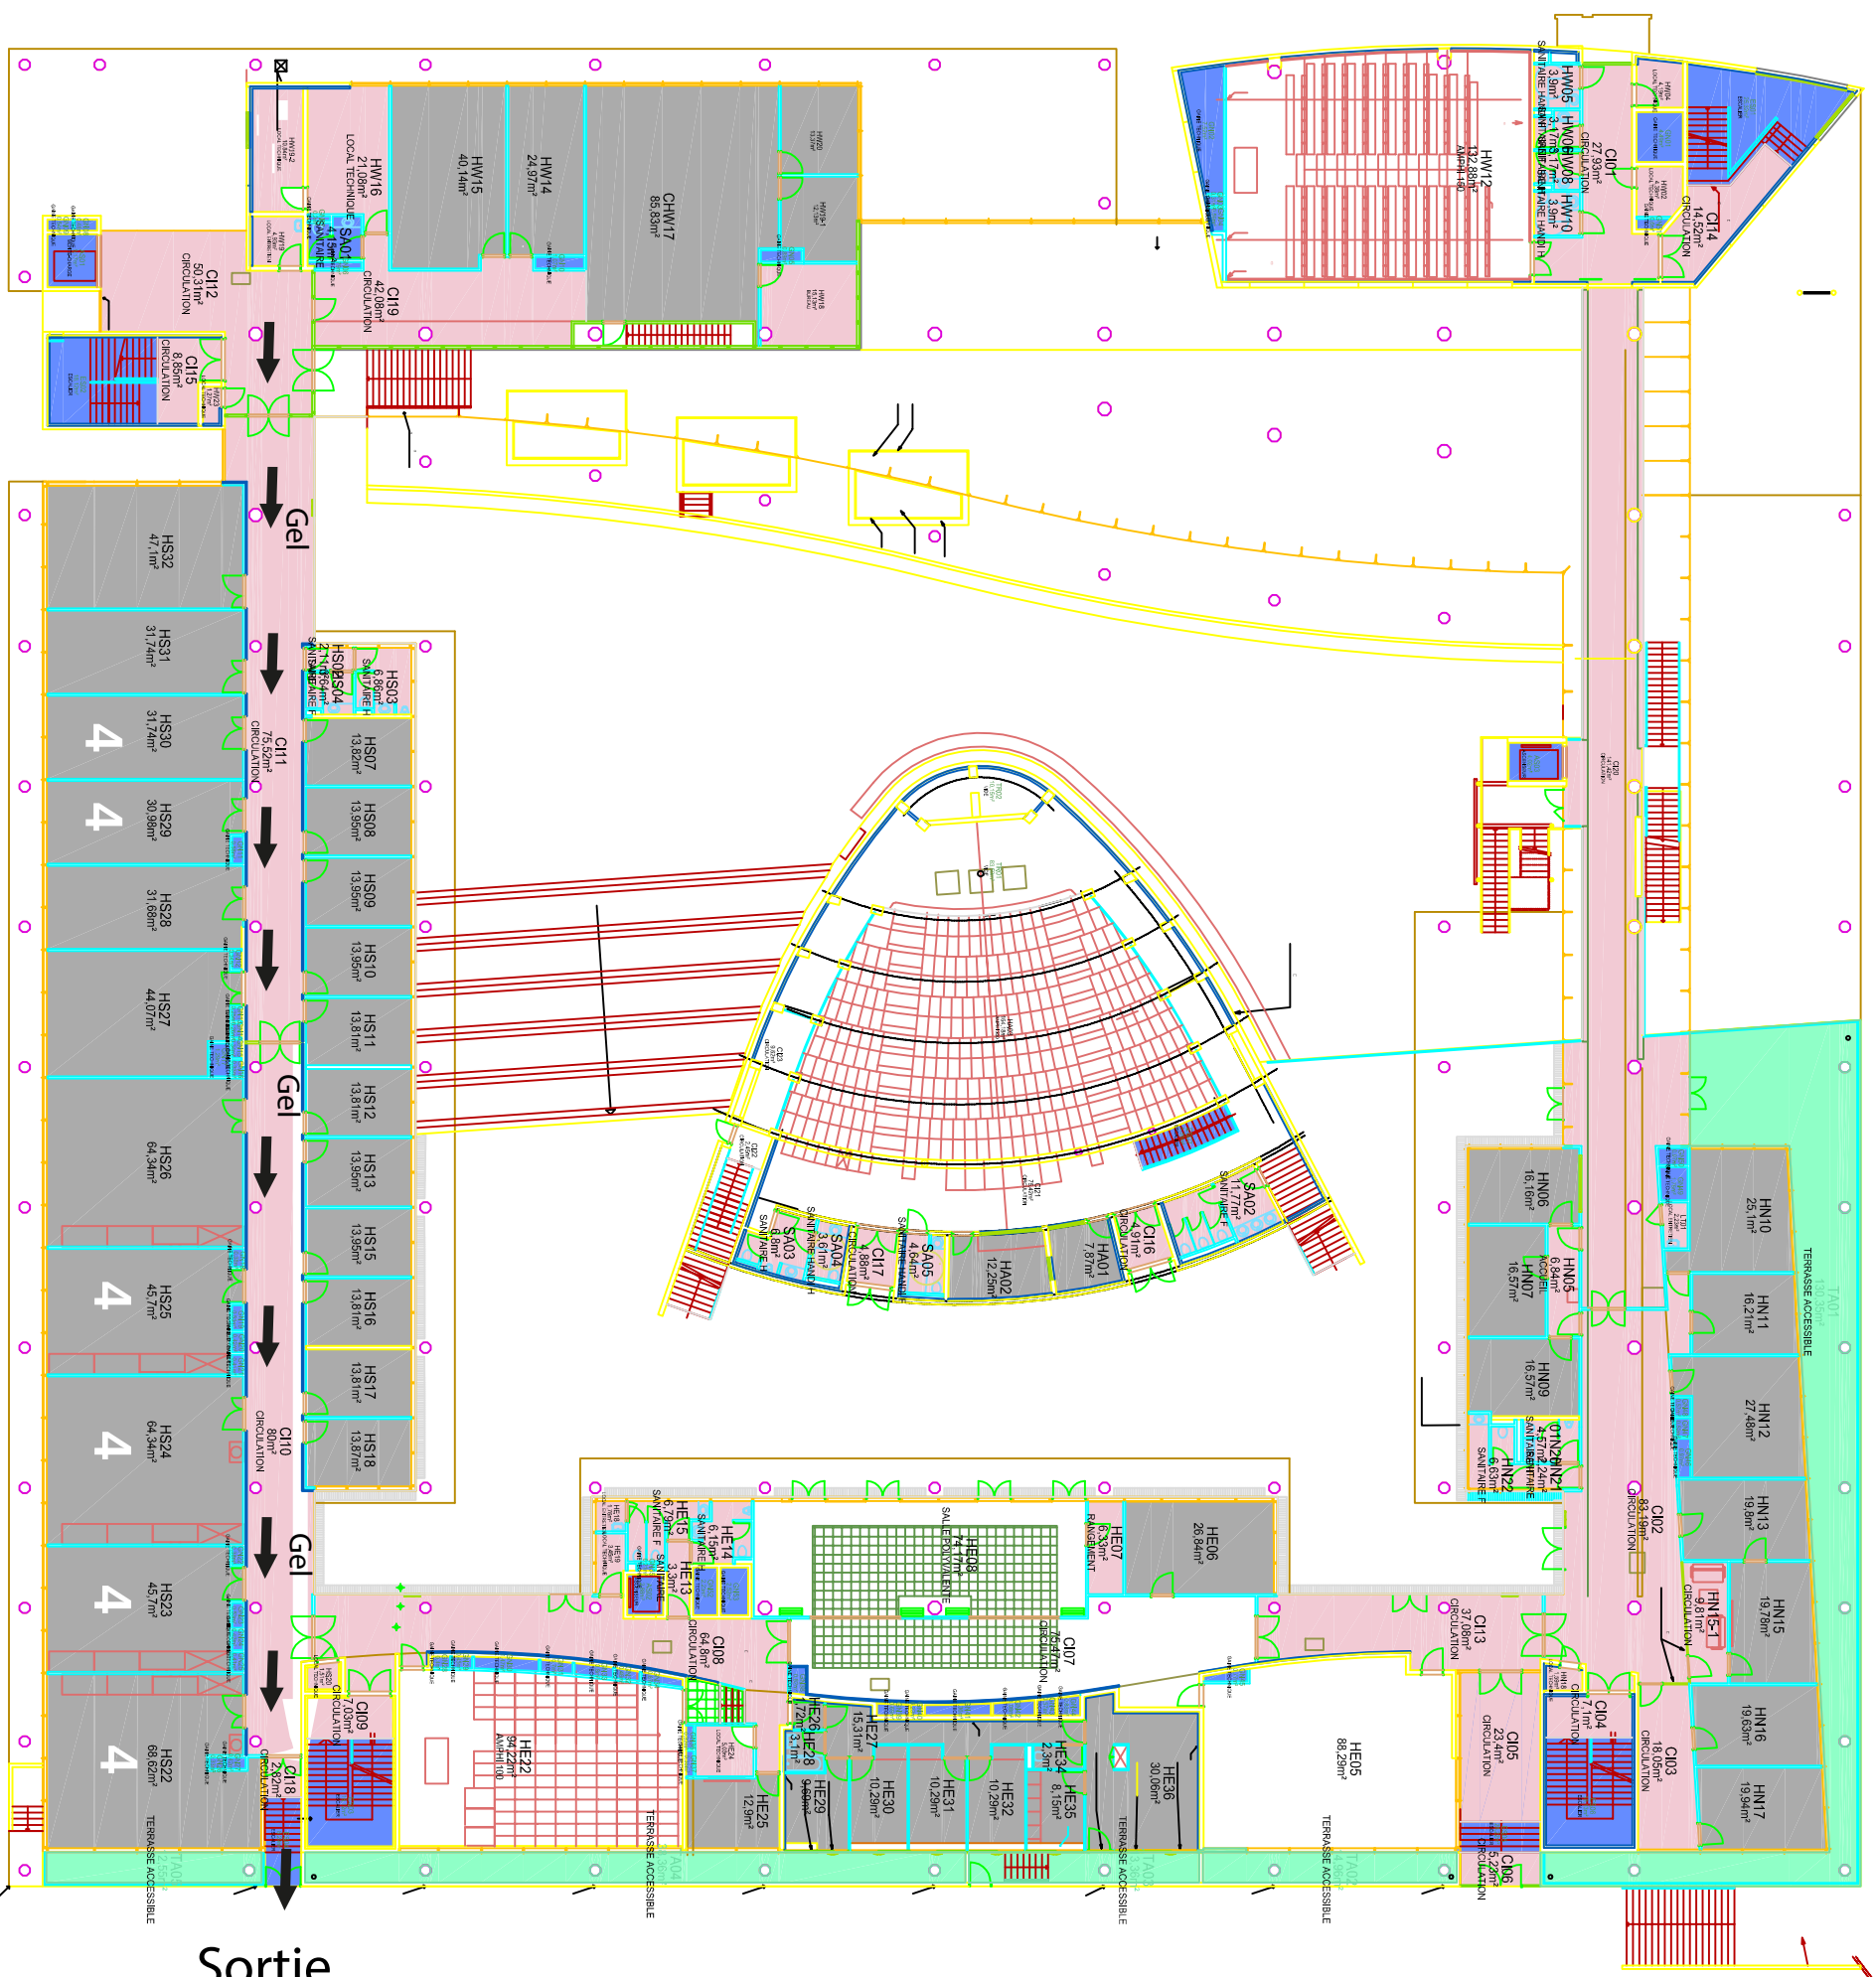

SHO

NON DETERMINE : 1

HSHO : 256 m2

HSHON : 210 m2

SHO : 1 288 m2



MAUPERTUIS
rez de chaussée haut

Date _____

22/10/2010

Emetteur

Nom du fichier

EVERY_MAU_RCH pour manifestation.dwg

Légende:

Gel : point gel hydroalcoolique

4 : capacité de la salle

Sens unique de circulation